




Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

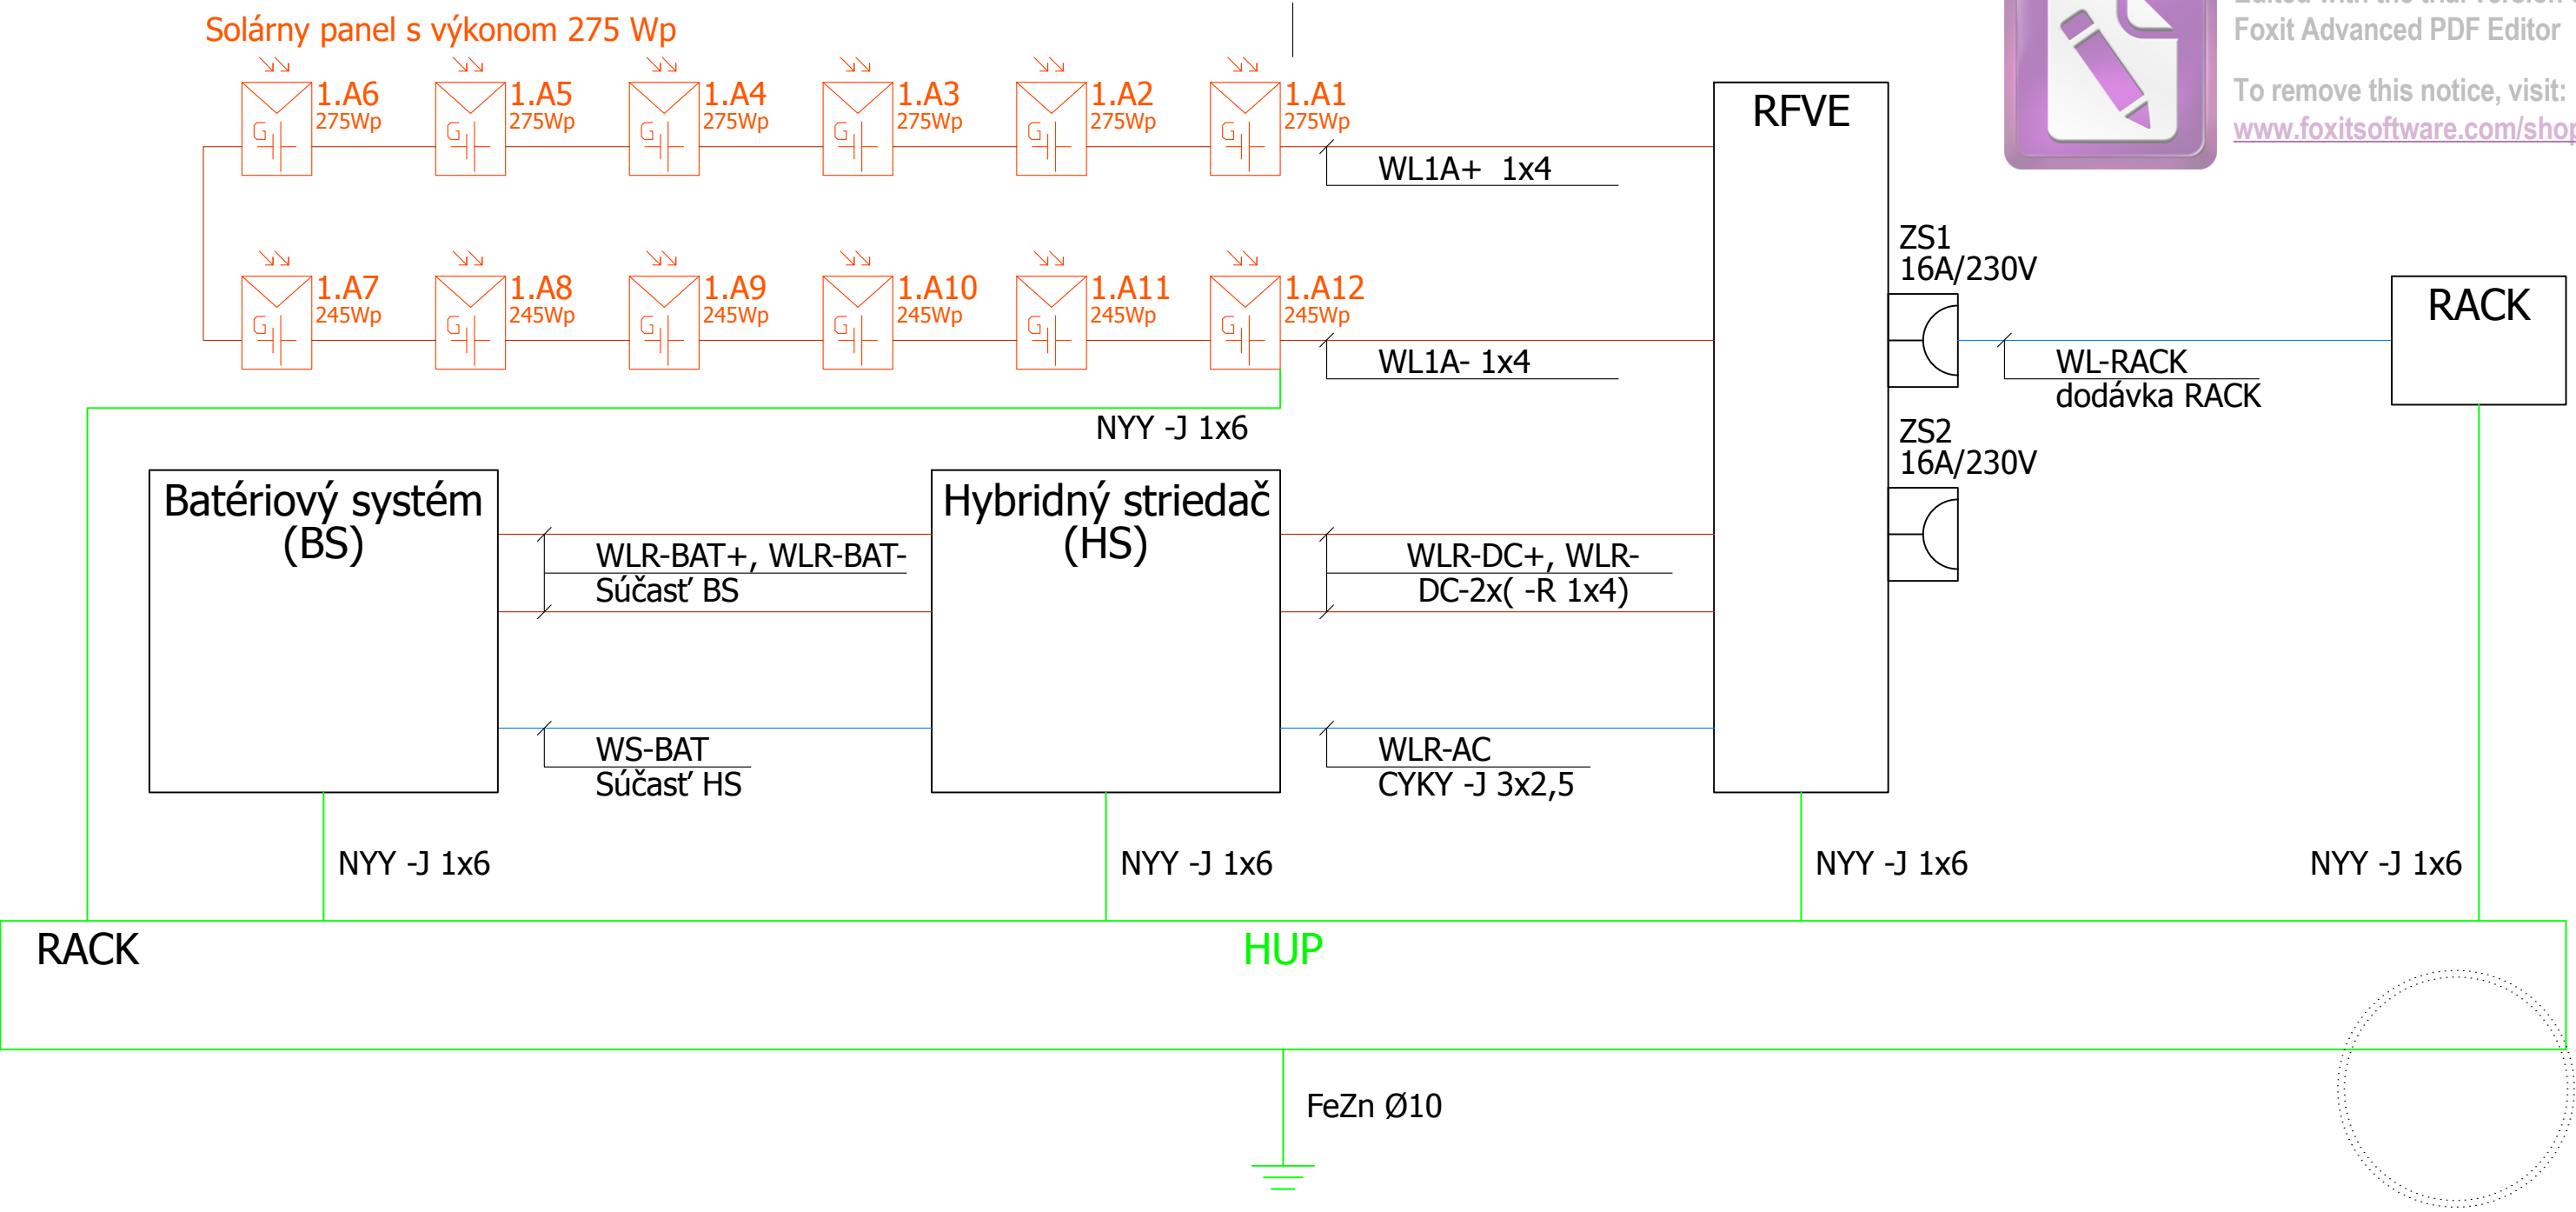

Číslo	Dátum	Zmenu vypracoval	Zmenu schválil	Popis zmeny

Rozvodná sieť: 1/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
2 DC 12V, SELV
2 DC 48V
2 DC 0-550V, IT

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
dvojité alebo zosilnená izolácia podľa STN 33 2000-4-41, čl. 412

Doplňková ochrana: prúdové chrániče (RCD) podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.1
doplňkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2
malé napätie SELV podľa STN 33 2000-4-41, čl. 414

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Objednávateľ: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov		ESIN / Group		
Investor: Obec Hrhov Hrhov 363, 049 44 Hrhov		Stupeň PD:	Projekt	
Názov zákazky: Zberný dvor - Hrhov		Vypracoval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Kontroloval:	Ing. Miroslav Karpinský	
		Schválil:	Ing. Anton Kocúr	
Časť: Elektroinštalácia		Formát:	2 x A4	Číslo súpravy:
Názov dokumentu: Schéma zapojenia		Mierka:	-	
		Číslo zákazky: EGP18005	Archívne číslo: EGP18005	Číslo dokumentu: GP3